

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte à cadre Télescopique

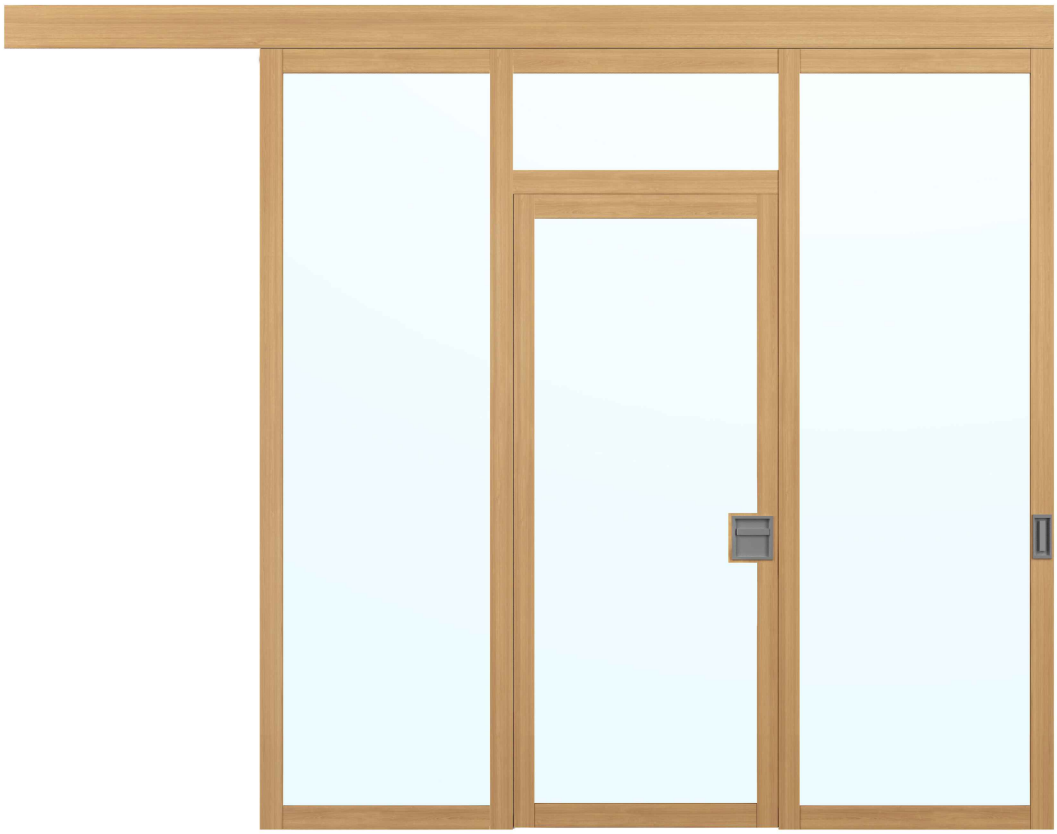

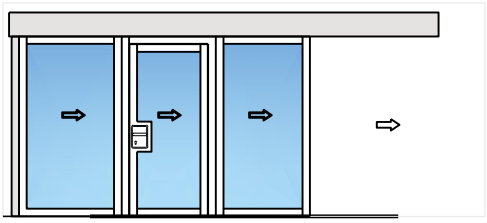

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25509

1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte à cadre Télescopique

Vue d'ensemble

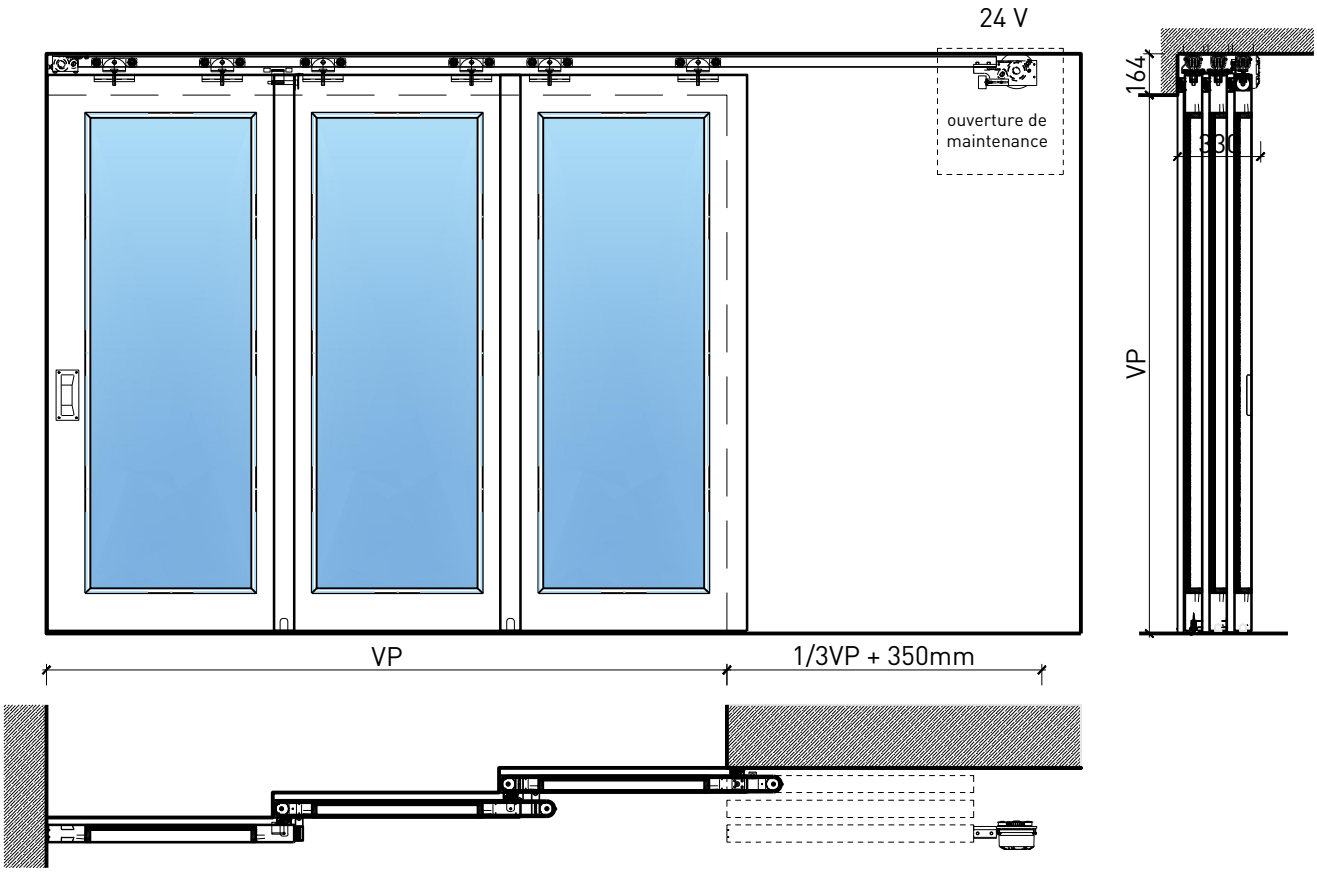

Description:
- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des ressorts de fermeture disposés à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Vitrée
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

Montage:
- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

Essences pour huisseries:
- Feuillus

Intégration dans:
- Mur massif
- Cloison légère

Parties latérales sous forme de:
- Vitrages fixes
- Parois pleines

Ouvrants:
- Portes à cadres de 68 mm
- Largeur de la membrure ⩾ 80 mm

Essences pour ouvrants:
- Feuillus

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Panneaux de porte en bois lisses ou profilés

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

25509

1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte à cadre Télescopique

Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte à cadre Télescopique	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	oui	
vtx. rabattables	Intégration	-	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	oui	
Entraînements	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	-	
	Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25509


1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte à cadre Télescopique

Manuelle avec ressort de fermeture

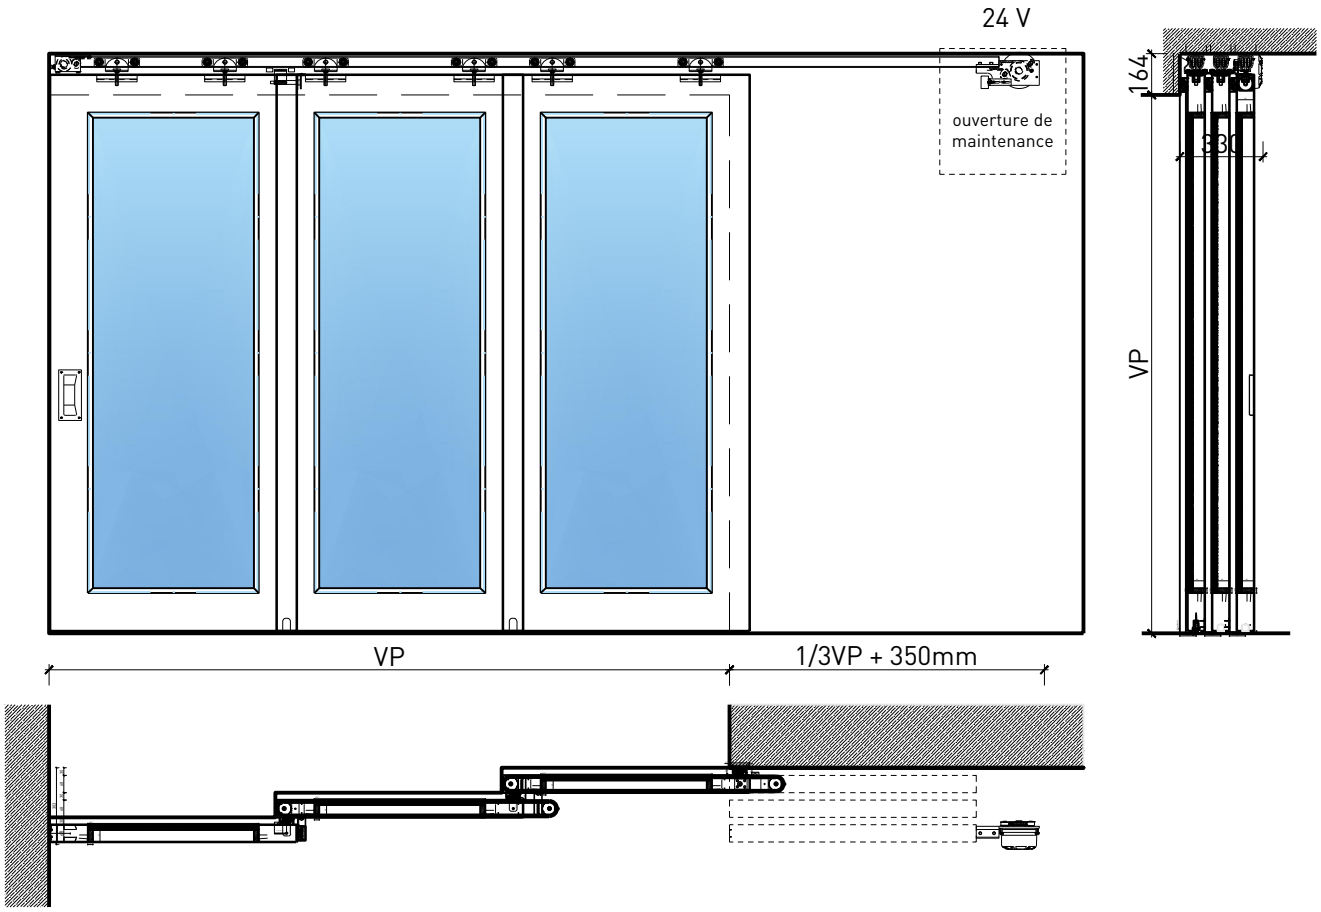

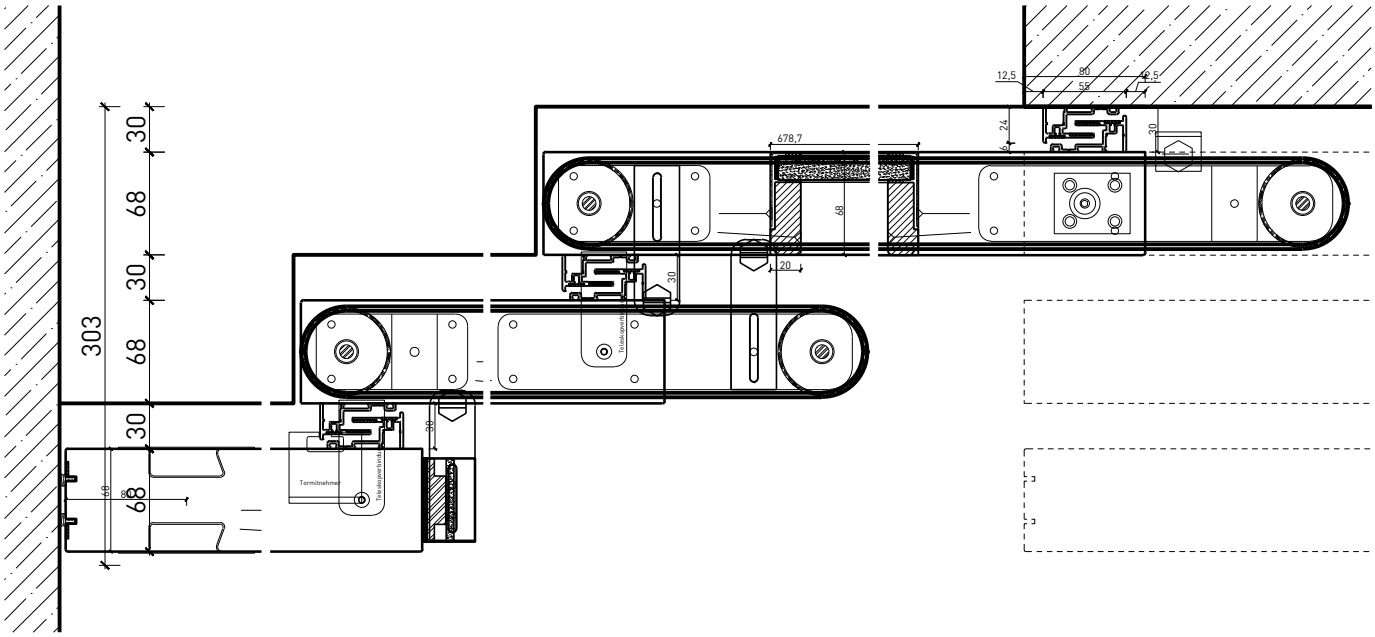

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25509


1-Aug.-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte à cadre Télescopique

Porte de service

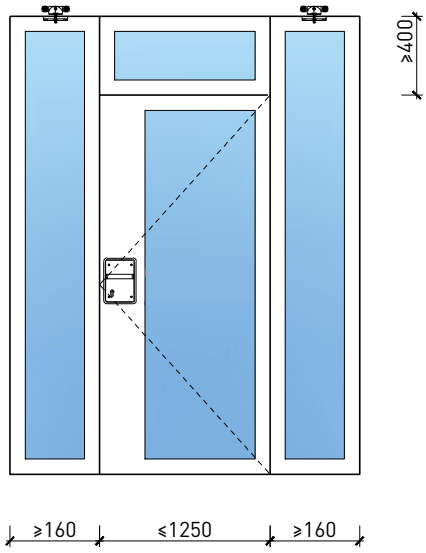

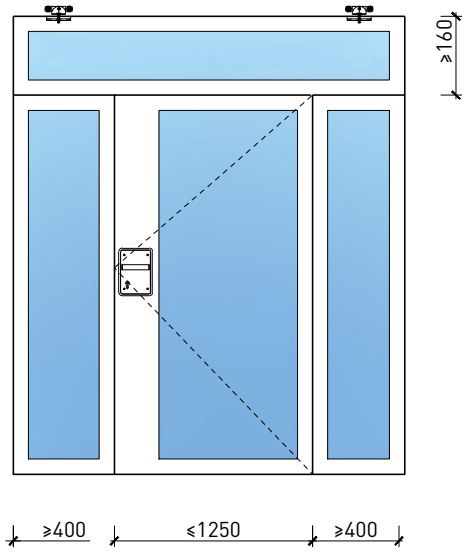

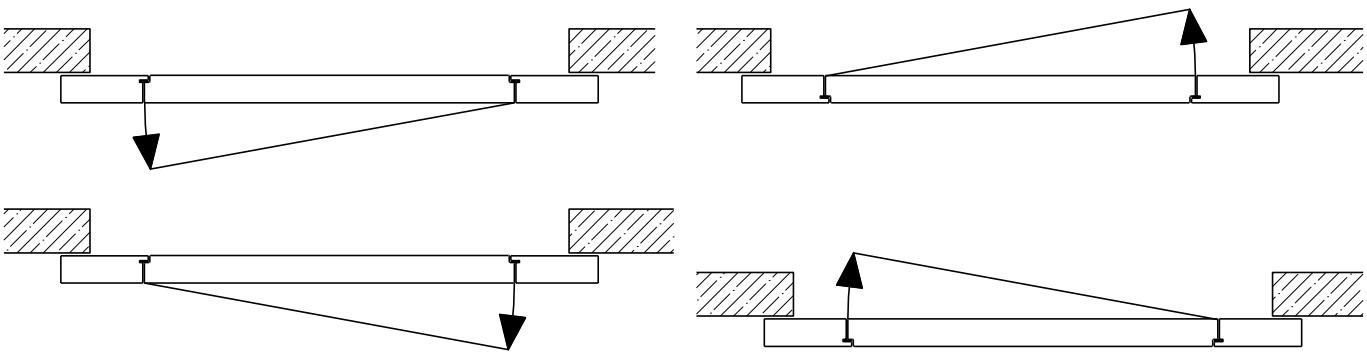

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


25509

1-Aug.-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte à cadre Télescopique


Vitrage

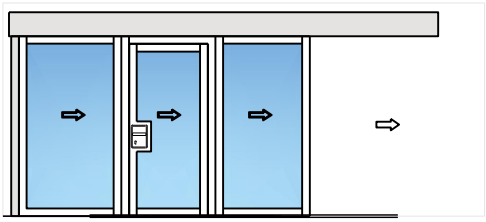

Vitrage Plano

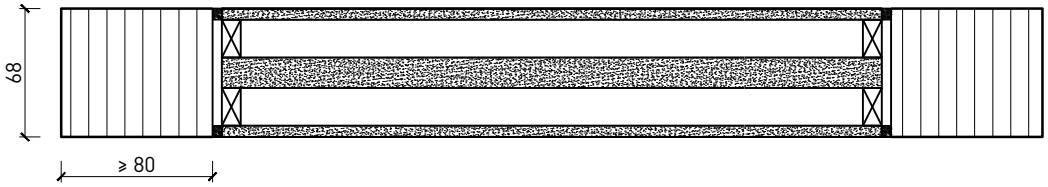

Vitrage affleurant
parclose d'un côté en acier

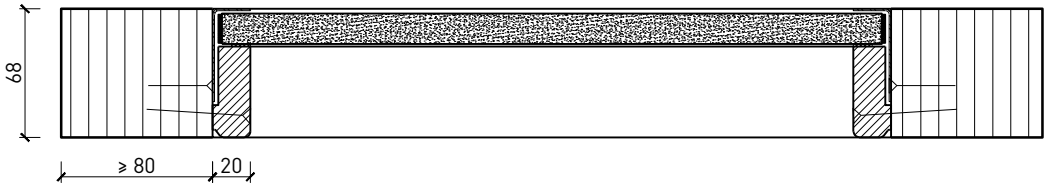

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

25509
1-Aug.-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications